


# Valves directionnelles servoproportionnelles antidéflagrantes

pilotées, avec deux capteurs LVDT, sans recouvrement de tiroir - **ATEX, IECEx, EAC, CCC**

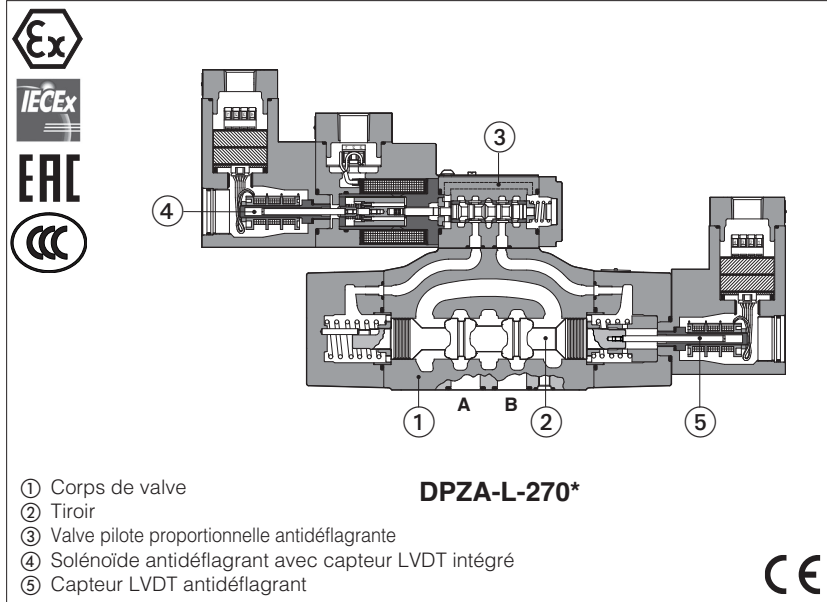

**DPZA-L**

Valves directionnelles servoproportionnelles antidéflagrantes, pilotées avec deux capteurs de position LVDT (valve pilote et étage principal), recouvrement de tiroir nul, pour le contrôle de position en boucle fermée.

Équipées d'un capteur LVDT antidéflagrante et d'un solénoïde proportionnel certifié pour une utilisation sécurisée dans des environnements dangereux et potentiellement explosif.

- Multicertification **ATEX, IECEx, EAC** et **CCC** pour le groupe de gaz **II 2G** et la catégorie de poussière **II 2D**
- Multicertification **ATEX** et **IECEx**, pour groupe de gaz **I M2** (exploitations minières)

Le boîtier antidéflagrante du solénoïde et des capteurs empêche la propagation d'étincelles internes accidentelles ou d'un incendie à l'environnement extérieur. Le pilote et le solénoïde sont également conçus pour limiter la température de surface dans les limites prescrites.



Taille : **10 ÷ 27 -ISO4401**

Débit max. : **180 ÷ 800 l/min.**

Pression max. : **350 bar**

**1 CODE DE DÉSIGNATION**

<b>DPZA</b>	/	*	-	L	-	2	70	-	L		5	/	M	/	*		*	/	*
Valve directionnelle proportionnelle antidéflagrante, pilotée																	Matériau des joints, voir section <b>6</b> :		
<b>Type de certification:</b> Multicertification ATEX, IECEx, EAC, CCC : - = omettre pour le groupe II 2G / 2D <b>M</b> = Groupe I (exploitation minière)																	- = NBR <b>PE</b> = FKM <b>BT</b> = HNBR		
<b>L</b> = avec deux capteurs LVDT																			
<b>Taille de valve ISO 4401 :</b> 1 = 10    2 = 16    4 = 25 <b>4M</b> = 27																			

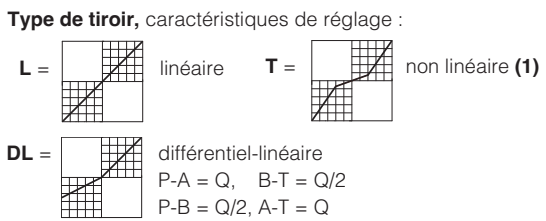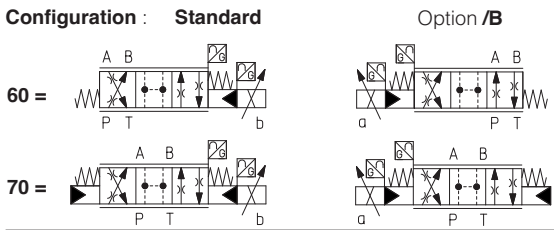

**Options hydrauliques (2) :**

- B** = capteur de position de l'étage principal sur le côté de l'orifice **A (3)**
- C** = retour de courant pour capteur de position 4÷20 mA
- D** = drainage interne
- E** = pression pilote externe
- G** = réducteur de pression pour le pilotage (standard pour la taille 10)

**Solénoïde et capteurs avec connecteur fileté**

pour presse-étoupe :

**GK** = GK-1/2"  
**M** = M20x1,5  
**NPT** = 1/2" NPT

**Taille du tiroir**

	<b>3 (L)</b>	<b>5 (L,DL)</b>	<b>5 (T)</b>
DPZA-1 =	-	100	-
DPZA-2 =	130	200	150
DPZA-4 =	-	340	-
DPZA-4M =	-	390	-

Débit nominal (l/min) à Δp 10 bar P-T

**(1)** Uniquement pour la configuration 70  
**(2)** Options combinées disponibles : toutes les combinaisons sont possibles  
**(3)** Dans la configuration standard, le capteur LVDT de l'étage principal se trouve du côté de l'orifice Bet le solénoïde pilote avec le capteur de position sont du côté A de l'étage principal

## 2 CARTES ÉLECTRONIQUES EXTERNES

Les cartes électroniques sont réglées en usine avec une limitation du courant maximum pour les valves antidéflagrantes. Veuillez inclure dans la commande du conducteur le code complet de la valve proportionnelle antidéflagrante connectée.

Modèles de carte	E-BM-LEB-* /A	E-BM-LES-* /A
Type	numérique	numérique
Format	Panneau - rail DIN	
Fiche technique	GS230	GS240

## 3 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Position d'installation	Toute position
Finition de surface de l'embase conforme à ISO 4401	Indice de rugosité admissible, Ra ≤ 0,8 recommandé Ra 0,4 - Rapport de planarité 0,01/100
Valeurs MTTFd selon EN ISO 13849	75 ans, voir fiche technique P007
Plage de température ambiante	<b>Standard</b> = -20 °C ÷ +60 °C    Option <b>/PE</b> = -20 °C ÷ +60 °C    Option <b>/BT</b> = -40 °C ÷ +60 °C
Plage de température de stockage	<b>Standard</b> = -20 °C ÷ +70 °C    Option <b>/PE</b> = -20 °C ÷ +70 °C    Option <b>/BT</b> = -40 °C ÷ +70 °C
Revêtement de surface	Revêtement en zinc à passivation noire, essai au brouillard salin (EN ISO 9227) > 200 h
Conformité	Protection antidéflagrante, voir section [7] - Boîtier antidéflagrant « Ex d » - Boîtier « Ex t » de protection contre l'inflammation des poussières Directive RoHS 2011/65/EU selon la dernière mise à jour par Règlement 2015/863/UE REACH (EC) n°1907/2006

## 4 CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES - avec utilisation de l'huile minérale ISO VG 46 à 50 °C

Type de valve	DPZA*-1	DPZA*-2			DPZA*-4	DPZA*-4M	
Limites de pression [bar]	orifices <b>P, A, B, X</b> = 350 ; <b>T</b> = 250 (10 pour l'option /D) ; <b>Y</b> = 10 ;						
Type de tiroir	<b>L5, DL5</b>	<b>L3</b>	<b>L5, DL5</b>	<b>T5</b>	<b>L5, DL5</b>		
Débit nominal [l/min]	Δp = 10 bar	100	130	200	150	340	390
	Δp = 30 bar	160	220	350	260	590	670
Δp P-T	Débit maximal autorisé	180	320	440	360	680	800
Δp max. P-T [bar]	50	60	60	60	60	60	60
Pression de pilotage [bar]	min. = 25 ; max. = 350 (option /G conseillée pour une pression de pilotage > 200 bar)						
Volume de pilotage [cm³]	1,4		3,7		9,0	11,3	
Débit de pilotage (1) [l/min]	1,7		3,7		6,8	8	
Fuite	Pilote [cm³/min]	100/300		150/450		200/600	200/600
	Étage principal [l/min]	0,4/1,2		0,6/2,5		1,0/4,0	1,0/4,0
Temps de réponse (1) [ms]	≤ 30		≤ 30		≤ 35	≤ 40	
Hystérèse	≤ 0,1 [% de la régulation max.]						
Répétabilité	± 0,1 [% de la régulation max.]						
Dérive thermique	Décalage du point zéro < 1 % à ΔT = 40 °C						

(1) 0 ÷ 100 % variation du signal et pression pilote 100 bar

(2) à P = 100/350 bar

## 5 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance max.	35 W
Classe d'isolation	H (180 °C) En raison des températures superficielles induites sur les bobines solénoïdes, les normes européennes ISO 13732-1 et EN982 doivent être prises en compte
Degré de protection	IP66/67 selon DIN EN60529 avec le presse-étoupe approprié
Facteur de marche	Utilisation continue (ED = 100 %)
Code tension	standard
Résistance R de la bobine à 20 °C	3,2 W
Courant solénoïde max.	2,5 A

## 6 JOINTS ET FLUIDES HYDRAULIQUES - pour les fluides non présents dans le tableau ci-dessous, contacter notre service technique

Joint, température de fluide recommandée	Joints NBR (standard) = -20 °C ÷ +60 °C, avec fluides hydrauliques HFC = -20 °C ÷ +50 °C Joints FKM (option /PE) = -20 °C ÷ +80 °C Joints HNBR (option /BT) = -40 °C ÷ +60 °C, avec fluides hydrauliques HFC = -40 °C ÷ +50 °C		
Viscosité recommandée	20 ÷ 100 mm²/s - plage max. admise 15 ÷ 380 mm²/s		
Niveau maximal de contamination du fluide	fonctionnement normal ISO4406 classe 18/16/13 NAS1638 classe 7	Voir aussi section des filtres sur www.atos.com ou dans le catalogue KTF	
Durée de vie plus longue	ISO4406 classe 16/14/11 NAS1638 classe 5		
<b>Fluide hydraulique</b>	<b>Type de joint adapté</b>	<b>Classification</b>	<b>Réf. Standard</b>
Huiles minérales	NBR, FKM, HNBR	HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD	DIN 51524
Résistance au feu sans eau	FKM	HFDU, HFDR	ISO 12922
Résistance au feu avec eau (1)	NBR, HNBR	HFC	

⚠ La température d'inflammation du fluide hydraulique doit être de 50 °C de plus que la température maximale de la surface du solénoïde

### (1) Limites de performance en cas de fluides résistant au feu avec de l'eau :

-pression de service maximale = 210 bar

-température maximale du fluide = 50 °C



**AVERTISSEMENT**

La perte de la pression pilote provoque la position indéfinie du clapet principal.

L'interruption soudaine de l'alimentation électrique pendant le fonctionnement de la valve entraîne la fermeture immédiate du clapet principal.

Cela peut provoquer des coups de bélier dans le système hydraulique ou des décélérations importantes susceptibles d'endommager la machine.

## 7 DONNÉES DE CERTIFICATION

Type de valve	DPZA		DPZA/M
Certifications	Multicertification Groupe II <b>ATEX IECEx EAC CCC</b>		Multicertification Groupe I <b>ATEX IECEx</b>
Code certifié du solénoïde et du capteur LVDT (étage pilote)	<b>OZA-T</b>		<b>OZAM-T</b>
Certificat d'examen de type (1)	ATEX : CESI 02 ATEX 014 IECEX : IECEx CES 10.0010x EAC :RU C - IT.AXK38.B.00425/21 CCC :2020322307003240		ATEX : CESI 03 ATEX 057x IECEX : IECEx CES 12.0007x
Méthode de protection	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX: Ex II 2G Ex db IIC T4/T3 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T135 °C/T200 °C Db</li> <li>• IECEx : Ex db IIC T4/T3 Gb Ex tb IIIC T135 °C/T200 °C Db</li> <li>• EAC : 1Ex d IIC T4/T3 Gb X Ex tb IIIC T135 °C/T200 °C Db X</li> <li>• CCC : Ex d IIC T4/T3 Gb Ex tD A21 IP66/IP67 T135 °C/T200 °C</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX : Ex I M2 Ex db I Mb</li> <li>• IECEx : Ex db I Mb</li> </ul>
Code certifié du capteur LVDT (étage principal)	<b>ETHA-4/*</b>		<b>ETHAM-4/*</b>
Certificat d'examen de type (1)	ATEX : CESI 02 ATEX 015X / 06 IECEX : IECEx CES 12.006X EAC :RU C - IT.AXK38.B.00425/21 CCC :2021322315003690		ATEX : CESI 03 ATEX 057x IECEX : IECEx CES 12.0007x
Méthode de protection	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX: Ex II 2G Ex db IIC T6/T5/T4 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/135 °C Db</li> <li>• IECEx : Ex db IIC T6/T5/T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/135 °C Db</li> <li>• EAC : 1Ex d IIC T4/T3 Gb X Ex tb IIIC T135 °C/T200 °C Db X</li> <li>• CCC : Ex d IIC T6/T5/T4 Gb Ex tD A21 IP66/IP67 T85 °C/T135 °C/T200 °C</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX : Ex I M2 Ex db I Mb</li> <li>• IECEx : Ex db I Mb</li> </ul>
Classe de température	<b>T4</b>	<b>T3</b>	-
Température de la surface	≤ 135 °C	≤ 200 °C	≤ 150 °C
Température ambiante (2)	-40 ÷ +40 °C	-40 ÷ +70 °C	-20 ÷ +60 °C
Normes applicables	EN 60079-0 ; EN 60079-1 ; EN 60079-31		IEC 60079-0 ; IEC 60079-1 ; IEC 60079-31
Entrée de câble : connecteur fileté	<b>GK = GK-1/2" M = M20x1,5 NPT = 1/2" NPT</b>		

(1) Les certificats d'examen de type peuvent être téléchargés sur [www.atos.com](http://www.atos.com)

(2) Si l'ensemble de la valve doit résister à une température ambiante minimale de -40 °C, sélectionner le code de désignation /BT

**⚠ AVERTISSEMENT : les travaux d'entretien effectués sur la valve par les utilisateurs ou par du personnel non qualifié invalident la certification**

## 8 CÂBLAGE DES SOLÉNOÏDES ET DES CAPTEURS LVDT ANTIDÉFLAGRANTS

**Solénoïde de la valve pilote et capteur LVDT**

n°8 M4x20  
couple de verrouillage 4Nm

① boîtier de solénoïde avec raccord fileté pour presse-étoupe  
② boîtier de capteur avec raccord fileté pour presse-étoupe  
③ bornier de solénoïde pour la connexion des câbles  
④ bornier de capteur pour la connexion des câbles  
⑤ bornier à vis pour une mise à la terre équipotentielle supplémentaire

**Câblage du solénoïde**

0	1	Borniers PCB à 3 pôles convenant pour des sections de fils jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup> (max.AWG14)
0	2	
0	3	

**Capteur LVDT de l'étage principal**

n°4 M4  
couple de verrouillage 4Nm

① boîtier avec raccord fileté pour presse-étoupe vertical  
② bornier pour la connexion des câbles  
③ bornier à vis pour une mise à la terre équipotentielle supplémentaire

**Câblage du capteur de position**

0	1	Borniers PCB à 4 pôles convenant pour des sections de fils jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup> (max.AWG14)
0	2	
0	3	
0	4	

**9 SPÉCIFICATIONS DES CÂBLES ET TEMPÉRATURE** - Les câbles d'alimentation et de mise à la terre doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

**Multicertification Groupe I et Groupe II**

**Alimentation électrique :** section des fils de connexion de la bobine = 2,5 mm<sup>2</sup>    **Masse :** section du fil de terre interne = 2,5 mm<sup>2</sup>  
section du fil de terre externe = 4 mm<sup>2</sup>

**9.1 Température du câble**

Le câble doit être adapté à la température de fonctionnement spécifiée dans les « instructions de sécurité » fournies lors de la première livraison des produits.

**SOLÉNOÏDE - Multicertification**

Température ambiante maximale [°C]	Classe de température		Température de surface max [°C]		Température minimale du câble [°C]	
	Groupe I	Groupe II	Groupe I	Groupe II	Groupe I	Groupe II
40 °C	-	T4	150 °C	135 °C	90 °C	90 °C
45 °C	-	T4	-	135 °C	-	95 °C
55 °C	-	T3	-	200 °C	-	110 °C
60 °C	-	-	150 °C	-	110 °C	-
70 °C	N.A.	T3	N.A.	200 °C	N.A.	120 °C

**CAPTEUR - Multicertification**

Température ambiante maximale [°C]	Classe de température		Température de surface max [°C]		Température minimale du câble [°C]	
	Groupe I	Groupe II	Groupe I	Groupe II	Groupe I	Groupe II
40 °C	N.A.	T6	150 °C	85 °C	-	-
70 °C	N.A.	T6	150 °C	85 °C	90 °C	90 °C

**10 PRESSE-ÉTOUPES**

Les presse-étoupes avec raccords filetés GK-1/2", 1/2"NPT ou M20x1,5 pour câbles standard ou blindés doivent être commandés séparément, voir fiche technique **KX800**

**Note :** pour les entrées de câbles, il convient d'utiliser un produit d'étanchéité Loctite de type 545 sur les filetages des entrées des presse-étoupes

**11 OPTIONS HYDRAULIQUES**

**B** = Solénoïde et capteur de position sur le côté de l'orifice B de l'étage principal.

**C** = L'option /C permet de connecter des capteurs de pression (force) avec un signal de courant de sortie de 4 ÷ 20 mA, au lieu du signal standard de ±10 Vdc. Le signal d'entrée peut être reconfiguré via le logiciel, soit en tension, soit en courant, sur une plage maximum de ±10 Vdc ou ±20 mA.

**D et E** = La configuration du pilote et du drainage peut être modifiée comme indiqué dans la section 13.  
La configuration standard de la valve inclut un pilote interne et un drainage externe. Pour une configuration pilote/drainage différente, sélectionner :

- Option /D Drainage interne.
- Option /E Pilote externe (par l'orifice X).


**G** = Valve réductrice de pression installée entre la valve pilote et le corps principal avec un réglage fixe :

- DPZA-2 = 28 bar
- DPZA-1, -4 and -4M = 40 bar

Il est conseillé d'utiliser des valves avec pilote interne lorsque la pression du système est supérieure à 150 bar.

Valve de réduction de pression standard pour le DPZA-1, pour les autres tailles ajouter l'option /G.


**SCHEMA FONCTIONNEL - exemple de configuration 70**

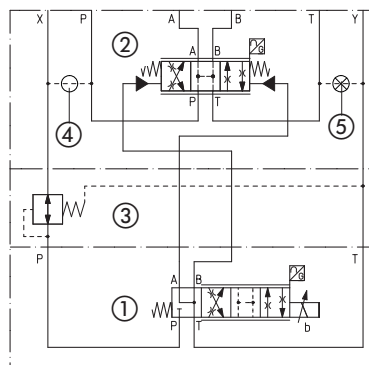


- ① Valve pilote
- ② Étage principal
- ③ Valve réductrice de pression
- ④ Bouchon à ajouter pour l'orifice externe de pilotage X
- ⑤ Bouchon à retirer pour le drainage interne par l'orifice T

**12 DIAGRAMMES** (sur la base de l'huile minérale ISO VG 46 à 50 °C)


**12.1 Diagrammes de régulation** (mesure des valeurs à  $\Delta p$  10 bar P-T)

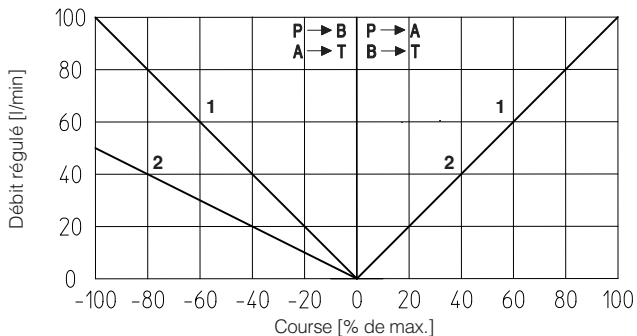


**DPZA-1 : 1 = L5 2 = DL5**

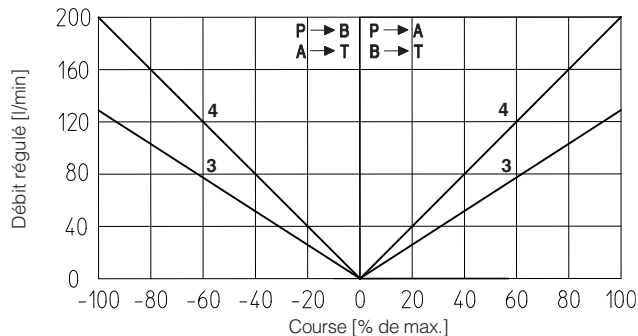

**DPZA-2 : 3 = L3 4 = L5**

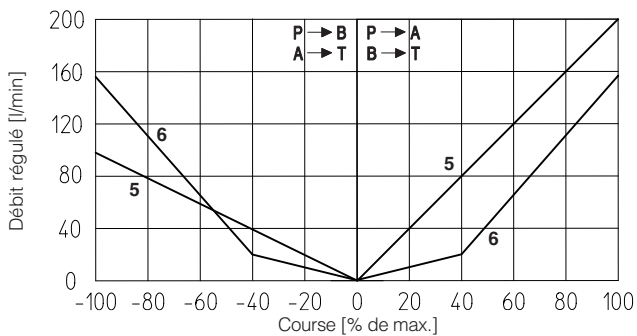

**DPZA-2 : 5 = DL5 6 = T5**

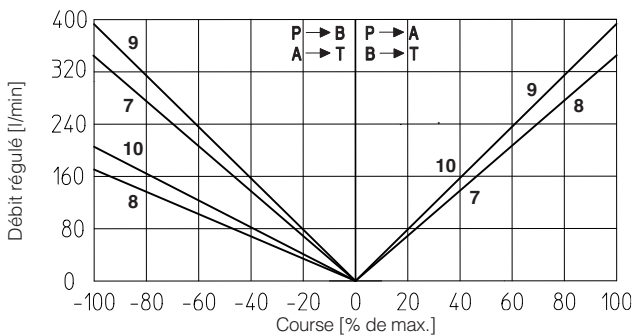

**DPZA-4 : 7 = L5 8 = DL5 DPZA-4M : 9 = L5 10 = DL5**


**Note :** Configuration hydraulique en fonction du signal de référence pour les configurations 60 et 70 (standard et option /B)

Signal de référence  $\begin{matrix} 0 \div +10 \text{ V} \\ 12 \div 20 \text{ mA} \end{matrix}$  } P → A / B → T

Signal de référence  $\begin{matrix} 0 \div -10 \text{ V} \\ 4 \div 12 \text{ mA} \end{matrix}$  } P → B / A → T



**12.2 Diagrammes de Bode**

Indiqué aux conditions hydrauliques nominales.

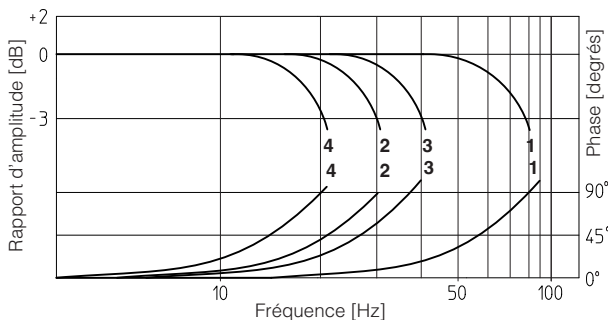

- 1 = DPZA-1 } ± 5%
- 2 = DPZA-1 } ± 100%
- 3 = DPZA-4 } ± 5%
- 4 = DPZA-4 } ± 100%

**12.3 Gain de pression**

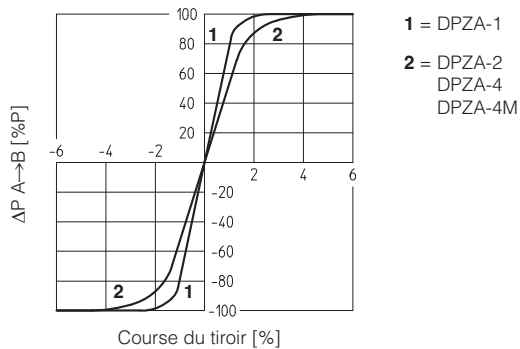


**13.4 Position de repos de sécurité - configuration 70**

En l'absence d'alimentation électrique (+24 VDC), le tiroir principal de la valve est déplacé par la force des ressorts vers la **position centrale de repos de sécurité** caractérisée par un léger décalage d'environ 1 à 6 % de la course totale en configuration P-B / A-T.

Ce dispositif est spécialement conçu pour éviter qu'en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation électrique de la valve, l'actionneur se déplace dans une direction indéterminée (en raison des tolérances du tiroir à recouvrement nul), avec un risque potentiel de dommages ou d'accidents corporels.

Grâce à la **position centrale de repos de sécurité** le mouvement de l'actionneur est soudainement arrêté et il reprend à très faible vitesse vers la direction de la connexion P-B/ A-T.

Le tiroir principal se déplace vers la position de contrôle en boucle fermée (recouvrement nul) lorsque la pression de pilotage est activée, la valve est alimentée par une tension de +24 VDC et l'entrée de référence = 0V (ou 12 mA pour l'option /I) est appliquée au pilote.

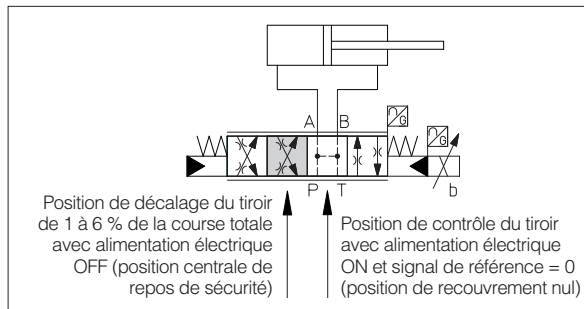

### 13 EMBLACEMENT DES BOUCHONS POUR LES CANAUX DE PILOTAGE/DRAINAGE

Selon la position des bouchons internes, il est possible d'avoir différentes configurations de pilote/drainage, comme indiqué ci-dessous. Pour modifier la configuration du pilotage/drainage, il suffit d'interchanger les bouchons appropriés. Les bouchons doivent être scellés avec du Loctite 270. La configuration standard des valves inclut un pilote interne et un drainage externe

DPZA-1	Canaux pilotes	Canaux de drainage	<p><b>Pilotage interne :</b> bouchon SP-X300F ① sur X ;  <b>Pilotage externe :</b> bouchon fermé SP-X300F ② sur Pp ;  <b>Drainage interne :</b> bouchon fermé SP-X300F ③ sur Y ;  <b>Drainage externe :</b> bouchon fermé SP-X300F ④ sur Dr.</p>
DPZA-2	Canaux pilotes	Canaux de drainage	<p><b>Pilotage interne :</b> Sans bouchon fermé SP-X300F ① ;  <b>Pilotage externe :</b> Avec bouchon fermé SP-X300F ① ;  <b>Drainage interne :</b> Sans bouchon fermé SP-X300F ② ;  <b>Drainage externe :</b> Avec bouchon fermé SP-X300F ②.</p>
DPZA-4 DPZA-4M	Canaux pilotes	Canaux de drainage	<p><b>Pilotage interne :</b> Sans bouchon fermé SP-X500F ① ;  <b>Pilotage externe :</b> Avec bouchon fermé SP-X500F ① ;  <b>Drainage interne :</b> Sans bouchon fermé SP-X300F ② ;  <b>Drainage externe :</b> Avec bouchon fermé SP-X300F ②.</p>


### 14 VIS DE FIXATION ET JOINTS

Type	Taille	Vis de fixation	Joint
DPZA	1 = 10	4 vis à tête creuse M6x40 classe 12.9 Couple de serrage = 15 Nm	5 joints 2050 ; Diamètre des orifices A, B, P et T : Ø 11 mm (max.) 2 Joints torique 108 Diamètres des orifices X Y : Ø = 7 mm (max.)
	2 = 16	4 vis à tête creuse M10x50 classe 12.9 Couple de serrage = 70 Nm 2 vis à tête creuse M6x45 classe 12.9 Couple de serrage = 15 Nm	4 joints 130 ; Diamètre des orifices A, B, P et T : Ø 20 mm (max.) 2 Joints torique 2043 Diamètres des orifices X Y : Ø = 9 mm (max.)
	4 = 25	6 vis à tête creuse M12x60 classe 12.9 Couple de serrage = 125 Nm	4 joints 4112 ; Diamètre des orifices A, B, P et T : Ø 25 mm (max.) 2 Joints torique 3056 Diamètres des orifices X Y : Ø = 11,5 mm (max.)
	4M = 27	6 vis à tête creuse M12x60 classe 12.9 Couple de serrage = 125 Nm	4 joints 3137 ; Diamètre des orifices A, B, P et T : Ø 34 mm (max.) 2 Joints torique 3056 Diamètres des orifices X Y : Ø = 7 mm (max.)

### DPZA-L-\*-1

ISO 4401 : 2005 Plan de pose : 4401-05-05-0-05  
(voir fiche P005)


Poids [kg]	
DPZA-*-17*	9,7

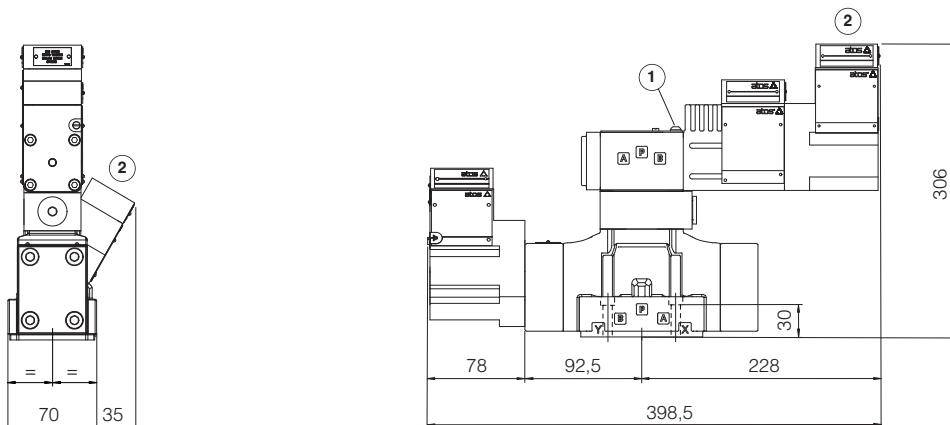

### DPZA-L-\*-2

ISO 4401 : 2005 Plan de pose : 4401-07-07-0-05  
(voir fiche P005)

Poids [kg]	
DPZA-*-27*	13
Option /G	+0,9

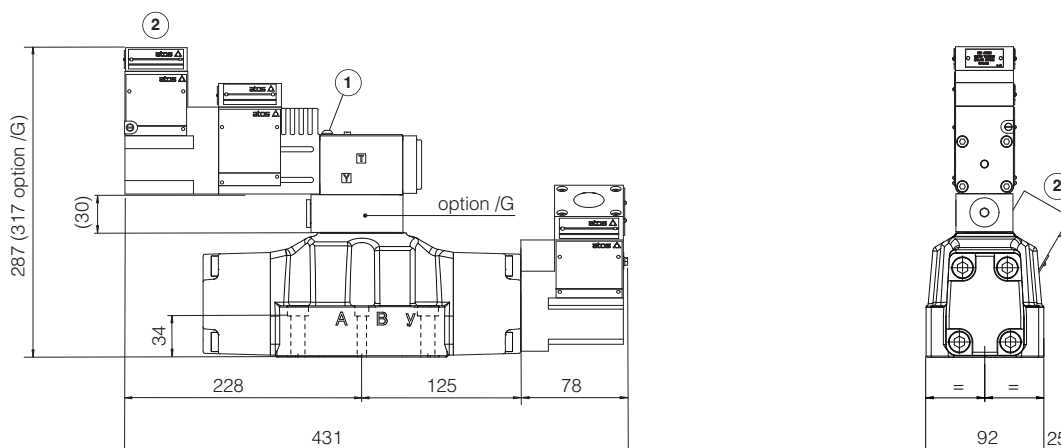


① = purge d'air fermée

② = Les dimensions des presse-étoupes doivent être prises en compte (voir fiche technique **KX800**)

# DPZA-L-\*-4 DPZA-L-\*-4M

ISO 4401 : 2005  
Plan de pose : 4401-08-08-0-05  
(voir fiche P005)

Poids [kg]	
DPZA-*-4*	18,2
DPZA-*-4M*	18,2
Option /G	+0,9

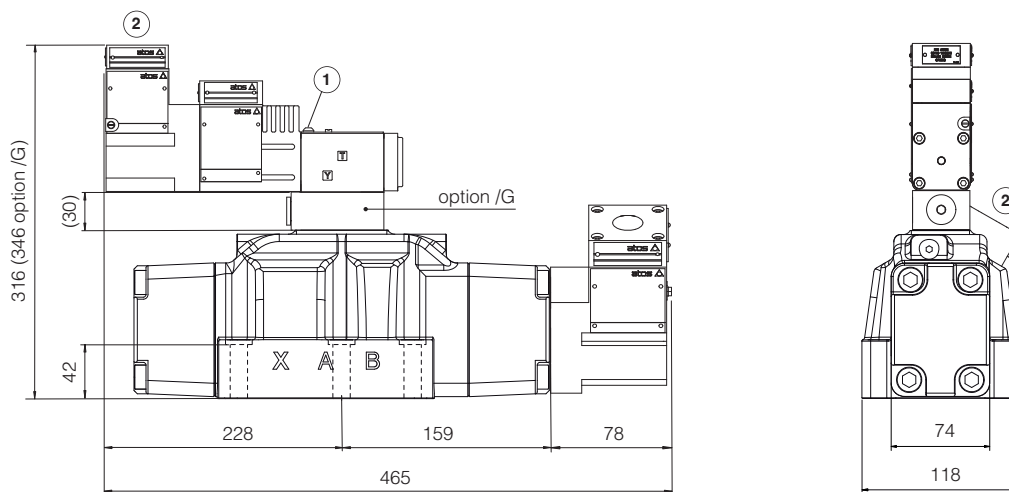

① = purge d'air fermée

② = Les dimensions des presse-étoupes doivent être prises en compte (voir fiche technique **KX800**)

## 16 DOCUMENTS ASSOCIÉS

<b>X010</b>	Principes de base électrohydrauliques dans les environnements dangereux
<b>X020</b>	Résumé des composants antidéflagrants Atos certifiés ATEX, IECEX, EAC, PESO, CCC
<b>FX900</b>	Informations sur le fonctionnement et l'entretien des valves proportionnelles antidéflagrantes
<b>KX800</b>	Presse-étoupes pour valves antidéflagrantes
<b>P005</b>	Surfaces de montage pour les valves électrohydrauliques