


Válvulas direccionales proporcionales digitales antideflagrantes


directas, con controlador integrado, sin transductor y con solapamiento positivo ATEX, IECEx, EAC, CCC

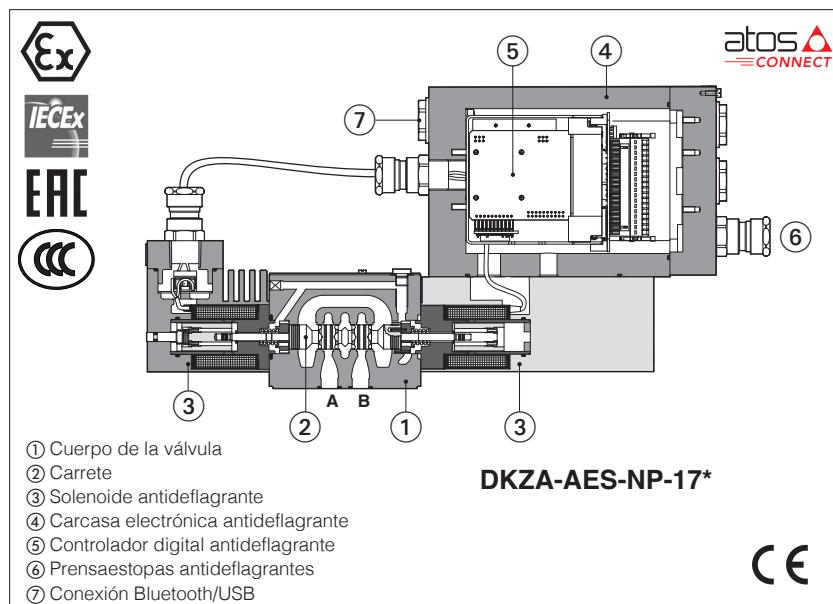

1 CÓDIGO DE MODELO

DHZA	- AES	- NP	- 0	71	- L	5	/ M	/ *	*	/ *	*
Válvulas direccionales proporcionales antideflagrantes, directas											
DHZA = tamaño 06											
DKZA = tamaño 10											
AES = controlador integrado, sin transductor											
Interfaz de bus de campo , consulte la sección 4 :											
NP = no presente BC = CANopen BP = PROFIBUS DP EH = EtherCAT											
Tamaño de la válvula ISO 4401: 0 = 06 1 = 10											

Configuración:

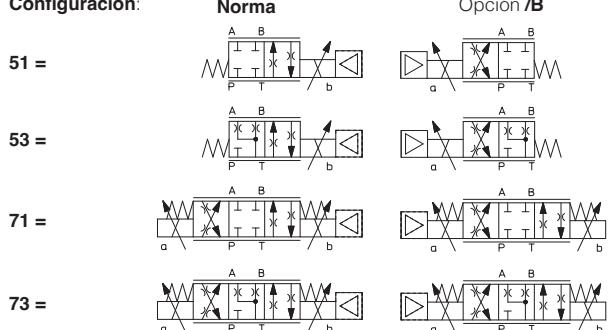

(1) Para las posibles opciones combinadas, ver sección 14

(2) En la configuración estándar, el solenoide con controlador digital integrado y el transductor de posición están en el puerto lateral B

DHZA-AES, DKZA-AES

Válvulas proporcionales digitales antideflagrantes, directas, sin transductor de posición y con solapamiento positivo de la corredera, para controles direccionales de bucle abierto y regulaciones de caudal no compensadas.

Están equipados con un controlador digital incorporado antideflagrante y solenoides proporcionales certificados para un funcionamiento seguro en entornos peligrosos con atmósferas potencialmente explosivas.

- Multicertificación ATEX, IECEx, EAC, CCC para grupo de gas II 2G y categoría de polvo II 2D

La carcasa ignífuga del controlador digital a bordo y el solenoide evita la propagación de chispas internas accidentales o fuego al entorno exterior.

El controlador y el solenoide también están diseñados para limitar la temperatura de la superficie dentro de los límites clasificados.

DHZA:

Tamaño: **06** -ISO 4401

Caudal máx.: **60 l/min**

Presión máx.: **350 bar**

DKZA:

Tamaño: **10** -ISO 4401

Caudal máx.: **120 l/min**

Presión máx.: **315 bar**

Material de las juntas,
ver sección 8 :

- = NBR

PE = FKM

BT = NBR baja temp.

Número de serie

Opciones hidráulicas (1):

B = solenoide con controlador digital a bordo en el lado del puerto A (2)

Y = drenaje externo

Opciones electrónicas (1):

C = realimentación de corriente para transductor de presión 4÷20 mA (solamente para W)

I = entrada de referencia de corriente 4 ÷ 20 mA

W = función de limitación de potencia

Entrada de cables: conexión rosada:

M = M20x1,5

Tamaño de la corredera:

14 (L) 1 (L) 2 (S) 3 (L,S,D) 5 (L,S,D)

DHZA = 1 4,5 8 18 28

DKZA = - - - - 45 60

Caudal nominal (l/min) a Δp 10 bar P-T, ver sección 6

Tipo de corredera, características de regulación, ver sección 15 :

L = lineal

S = progresivo

D = diferencial-progresivo

P-A = Q, B-T = Q/2

P-B = Q/2, A-T = Q

2 NOTAS GENERALES

Las válvulas proporcionales digitales de Atos llevan la marca CE de acuerdo con las directivas aplicables (p. ej. Directiva de Inmunidad y Emisión EMC). Los procedimientos de instalación, cableado y puesta en marcha deben realizarse según las indicaciones generales que se proporcionan en la tabla técnica **FX900** y en los manuales de usuario incluidos en el software de programación E-SW-SETUP.

3 AJUSTES DE VÁLVULA Y HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION - ver tabla técn. **GS500**



ADVERTENCIA: las siguientes operaciones deben realizarse en una zona segura

3.1 Aplicación móvil Atos CONNECT

Aplicación gratuita descargable para smartphones y tabletas que permite acceder rápidamente a los principales parámetros funcionales de la válvula y a la información básica de diagnóstico a través de Bluetooth, evitando así la conexión física por cable y reduciendo significativamente el tiempo de puesta en servicio.

Atos CONNECT es compatible con los controladores de válvulas digitales de Atos equipados con adaptador E-A-BTH o con Bluetooth integrado. No admite válvulas con control p/Q ni controles de eje.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



EXPLORE IT ON
AppGallery

3.2 Software para PC E-SW-SETUP

El software descargable gratuito para PC permite ajustar todos los parámetros funcionales de la válvula y acceder a la información de diagnóstico completa de los controladores de válvulas digitales a través del puerto de servicio Bluetooth/USB.

El software para PC Atos E-SW-SETUP es compatible con todos los controladores de válvulas digitales Atos y está disponible en www.atos.com en el área MyAtos.




ATENCIÓN: ¡El puerto USB de las tarjetas no está aislado! Para el cable E-C-SB-USB/M12, se recomienda encarecidamente el uso de un adaptador aislante E-A-SB-USB/OPT para la protección del PC



ADVERTENCIA: para conocer la lista de países en los que se ha homologado el adaptador Bluetooth, consulte la tabla tecn **GS500**

Conexión Bluetooth o USB

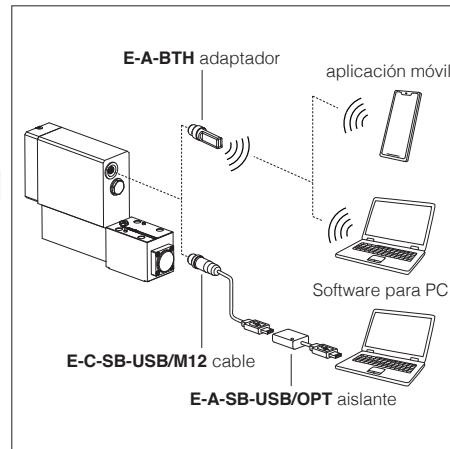

4 BUS DE CAMPO - ver tabla técn. **GS510**

El bus de campo permite la comunicación directa de la válvula con la unidad de control de la máquina para la referencia digital, el diagnóstico de la válvula y los ajustes. Estas ejecuciones permiten accionar las válvulas a través del bus de campo o de las señales analógicas disponibles en la placa de terminales.

5 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Posición de montaje	Cualquier posición
Acabado de la superficie de la subplaca según ISO 4401	Índice de rugosidad aceptable, Ra ≤0,8 recomendado Ra 0,4 - relación de planicidad 0,01/100
Valores MTTFd según EN ISO 13849	150 años, para obtener más información, consultar la tabla técnica P007
Rango de temperatura ambiente	Estándar = -20 °C ÷ +60 °C Opción /PE = -20 °C ÷ +60 °C Opción /BT = -40 °C ÷ +60 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	Estándar = -20 °C ÷ +70 °C Opción /PE = -20 °C ÷ +70 °C Opción /BT = -40 °C ÷ +70 °C
Protección superficial	Recubrimiento de zinc con pasivado negro
Resistencia a la corrosión	Prueba en niebla salina (ISO 9227) > 200 h
Resistencia a las vibraciones	Ver tabla técnica GX004
Conformidad	Protección antideflagrante, ver sección 9 -Envoltorio antideflagrante "Ex d" -Protección contra ignición por polvo mediante envoltorio "Ex t" Directiva RoHs 2011/65/UE según última actualización 2015/863/UE Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006

6 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS - a base de aceite mineral ISO VG 46 a 50 °C

Modelo de válvula	DHZA						DKZA									
Límites de presión [bar]	puertos P, A, B = 350; T = 210 (250 con drenaje externo /Y); Y = 10						puertos P, A, B = 315; T = 210 (250 con drenaje externo /Y); Y = 10									
Configuración	51, 53, 71, 73						70	51, 53, 71, 73								
Tipo y tamaño de la corredera	L14	L1	S2	L3,S3,D3	L5,S5,D5	L5	L3,S3,D3	L5,S5,D5	L3,L5,D5							
Caudal nominal [l/min]	Δp= 10 bar	1	4,5	8	18	28	45	60								
Δp P-T	Δp= 30 bar	1,7	8	14	30	50	80	100								
Caudal máximo admisible		2,6	12	21	40	60	90	120								
Δp máx P-T [bar]	70	70	70	50	50		40	40								
Tiempo de respuesta [ms] (1)	≤ 35						≤ 45									
Fugas [cm³/min]	<30 (at P = 100 bar); <135 (at P = 350 bar)						<80 (at P = 100 bar); <600 (at P = 315 bar)									
Histeresis	≤ 5 [% de la regulación máxima]															
Repetibilidad	± 1 [% de la regulación máx.]															

(1) 0 ÷100 % señal de paso

7 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuentes de alimentación	Nominal Rectificado y filtrado	: +24 Vdc : VRMS = 20 ÷ 32 VmÁx (rizado máx. 10 % VPP)
Consumo máximo de energía	35 W	
Señales de entrada analógicas	Tensión: rango ±10 Vdc (24 VMAX tolerante) Corriente: rango ±20 mA	Impedancia de entrada: Ri > 50 kΩ Impedancia de entrada: Ri = 500 Ω
Clase de aislamiento	H (180°) Debido a las temperaturas superficiales de las bobinas, deben tenerse en cuenta las normas europeas ISO 13732-1 y EN982	
Salidas del monitor	Tensión: rango máximo ± 5 Vdc a máx. 5 mA	
Entrada de habilitación	Rango: 0 ÷ 9 Vdc (estado OFF), 15 ÷ 24 Vdc (estado ON), 9 ÷ 15 Vdc (no aceptada); Impedancia de entrada: Ri > 87 kΩ	
Salida de fallo	Rango de salida: 0 ÷ 24 Vdc (estado ON ≈ VL+ [fuente de alimentación lógica] ; estado OFF ≈ 0 V) @ máx. 50 mA; tensión negativa externa no permitida (por ejemplo, debido a cargas inductivas)	
Alimentación del transductor de presión (solo opción /W)	+24Vdc a máx. 100 mA (E-ATRA-7 ver tabla técn. GX800)	
Alarmas	Solenoide no conectado/cortocircuito, rotura de cable con señal de referencia de corriente, sobretemperatura/subtemperatura, supervisión del control de corriente, nivel de las fuentes de alimentación, fallo del transductor de presión (opción /W)	
Grado de protección según DIN EN60529	IP66 / IP67 con el prensaestopas correspondiente	
Factor de servicio	Capacidad continua (ED=100%)	
Tropicalización	Recubrimiento tropical en la placa electrónica de circuito impreso	
Características adicionales	Protección contra cortocircuitos de la alimentación de corriente del solenoide; control de corriente por P.I.D. con conmutación rápida del solenoide; protección contra polaridad inversa de la alimentación de corriente	
Compatibilidad electromagnética (CEM)	Según la Directiva 2014/30/UE (Inmunidad: EN 61000-6-2; Emisión: EN 61000-6-3)	
Interfaz de comunicación	Codificación ASCII de Atos USB	CANopen EN50325-4 + DS408 PROFIBUS DP EN50170-2/CEI61158 EtherCAT EC 61158
Capa física de comunicación	USB 2.0 no aislado + USB OTG	CAN ISO11898 RS485 con aislamiento óptico Fast Ethernet, 100 Base TX con aislamiento óptico con aislamiento

Nota: hay que considerar un tiempo máximo de 500 ms (según el tipo de comunicación) entre la activación de la tarjeta con la fuente de alimentación de 24 Vdc y el momento en que la válvula está lista para funcionar. Durante este tiempo, la corriente que llega a las bobinas de la válvula se cambia a cero

8 JUNTAS Y FLUIDOS HIDRÁULICOS - para otros fluidos no incluidos en la tabla siguiente, consulte con nuestra oficina técnica

Juntas, temperatura recomendada del fluido	Juntas NBR (estándar) = -20 °C ÷ +60 °C, con fluidos hidráulicos HFC = -20 °C ÷ +50 °C Juntas FKM (opción /PE) = -20 °C ÷ +80 °C Juntas de baja temperatura NBR (opción /BT) = -40 °C ÷ +60 °C, con fluidos hidráulicos HFC = -20 °C ÷ +50 °C		
Viscosidad recomendada	20 ÷ 100 mm²/s - rango máximo permitido 15 ÷ 380 mm²/s		
Nivel contaminación máx. fluido	funcionamiento normal vida útil más larga	ISO4406 clase 18/16/13 NAS1638 clase 7 ISO4406 clase 16/14/11 NAS1638 clase 5	vea también la sección de filtros en www.atos.com o el catálogo de KTF
Fluido hidráulico	Tipo de juntas idóneo	Clasificación	Ref. Norma
Aceites minerales	NBR, FKM, NBR baja temperatura.	HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD	DIN 51524
Resistente al fuego sin agua	FKM	HFDU, HFDR	ISO 12922
Resistente al fuego con agua (1)	NBR, NBR baja temperatura.	HFC	

⚠ La temperatura de ignición del fluido hidráulico debe ser 50 °C superior a la temperatura máxima de la superficie del solenoide

(1) Limitaciones de rendimiento en caso de fluidos ignífugos con agua:

-presión máxima de funcionamiento = 210 bar -temperatura máxima del fluido = 50 °C

9 DATOS DE CERTIFICACIÓN

Tipo de válvula	DHZA, DKZA				
Certificaciones	Multicertificación Grupo II ATEX IECEx EAC CCC				
Solenoide	Solenoide individual		Doble solenoide		
Código certificado del solenoide	OZA-AES		OZA-AES, OZA-A		
Certificado de examen de tipo (1)	<ul style="list-style-type: none"> • ATEX: TUV IT 18 ATEX 068 X • IECEx: IECEx TPS 19.0004X • EAC: RU C - IT.AK38.B.00425/21 • CCC: 2024322307006321 		<ul style="list-style-type: none"> • ATEX: TUV IT 18 ATEX 068 X • IECEx: IECEx TPS 19.0004X • EAC: RU C - IT.AK38.B.00425/21 • CCC: 2024322307006321 • ATEX: CESI 02 ATEX 014 • IECEx: IECEx CES 10.0010x • EAC: RU C - IT.AK38.B.00425/21 • CCC: 2024322307005903 		
Método de protección	<ul style="list-style-type: none"> • ATEX Ex II 2G Ex db IIC T6/T5/T4 Gb; Ex II 2D Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db • IECEx, CCC Ex db IIC T6/T5/T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db • EAC 1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb X; Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db X 		<ul style="list-style-type: none"> • ATEX Ex II 2G Ex db IIC T6/T5/T4 Gb; Ex II 2D Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db • IECEx, CCC Ex db IIC T6/T5/T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db • EAC 1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb X; Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db X 		
Clase de temperatura	T6	T5	T4	T4	T3
Temperatura de la superficie	≤ 85 °C	≤ 100 °C	≤ 135 °C	≤ 135 °C	≤ 200 °C
Temperatura ambiente (2)	-40 ÷ +40 °C	-40 ÷ +55 °C	-40 ÷ +70 °C	-40 ÷ +40 °C	-40 ÷ +70 °C
Normas aplicables	EN 60079-0 CEI 60079-0			EN 60079-1 IEC 60079-31	EN 60079-31 IEC 60079-1
Entrada de cables: conexión roscada	M = M20x1,5				

(1) Los certificados de examen de tipo pueden descargarse en www.atos.com

(2) El controlador y los solenoides están certificados para una temperatura ambiente mínima de -40 °C.

En caso de que la válvula completa deba soportar una temperatura ambiente mínima de -40 °C, seleccione **/BT** en el código de modelo.

ADVERTENCIA: los trabajos de mantenimiento realizados en la válvula por los usuarios finales o por personal no cualificado invalidan la certificación.

10 ESPECIFICACIONES Y TEMPERATURA DE LOS CABLES

- Los cables de alimentación y de toma de tierra deben cumplir las siguientes características:

Alimentación y señales: sección de cable = 1,0 mm ²	Tierra: sección del cable de tierra externo = 4 mm ²
---	--

10.1 Temperatura del cable

El cable debe ser adecuado para la temperatura de trabajo especificada en las "instrucciones de seguridad" entregadas con el primer suministro de los productos.

Temperatura ambiente máxima [°C]	Clase de temperatura	Temperatura máx. de la superficie [°C]	Temperatura mín. del cable [°C]
40 °C	T6	85 °C	80 °C
55 °C	T5	100 °C	90 °C
70 °C	T4	135 °C	110 °C

11 PRENSACABLES

Los prensacables con conexiones roscadas M20x1,5 para cables estándar o apantallados deben pedirse por separado, consulte la tabla técnica **KX800**

Nota: debe utilizarse un sellador Loctite tipo 545, en las roscas de entrada del prensacables


12 OPCIONES HIDRÁULICAS

- B** = Solenoide, electrónica integral y transductor de posición al lado del puerto A de la etapa principal. Para la configuración hidráulica frente a la señal de referencia, consulte 15.1
- Y** = La opción/Y es obligatoria si la presión en el puerto T supera los 210 bar

13 OPCIONES ELECTRÓNICAS

- I** = Proporciona una señal de referencia de corriente de 4 ÷ 20 mA, en lugar de la estándar de ±10 Vdc. La señal de entrada puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de ±10 Vdc o ±20 mA. Se utiliza normalmente en caso de larga distancia entre la unidad de control de la máquina y la válvula o cuando la señal de referencia puede verse afectada por ruido eléctrico. El funcionamiento de la válvula se desactiva en caso de rotura del cable de la señal de referencia.
- C** = Solamente en combinación con la opción **W**
Está disponible para conectar un transductor de presión con señal de salida de corriente de 4 ÷ 20 mA, en lugar de la estándar de 0 ÷ 10Vdc la señal de entrada puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de ±10 Vdc o ±20 mA.
- W** = Solo para válvulas acopladas con compensador de presión tipo HC-011 o KC-011 (ver tabla técnica D150). Proporciona la función de limitación de potencia hidráulica. El controlador recibe la señal de referencia de caudal por la entrada analógica INPUT+ y un transductor de presión, instalado en el sistema hidráulico, debe conectarse a la entrada analógica TR del controlador. Cuando la potencia hidráulica real solicitada $p \times Q$ (TR x INPUT+) alcanza el límite de potencia máxima ($p_1 \times Q_1$), fijado internamente por software, el controlador reduce automáticamente la regulación del caudal de la válvula. Cuanto mayor es la retroalimentación de presión, menor es el caudal regulado de la válvula:

$$\text{Regulación del caudal} = \text{Mín} \left(\frac{\text{LímitePotencia [ajuste sw]}}{\text{Presión del transductor [TR]}}, \text{Referencia caudal [INPUT+]} \right)$$






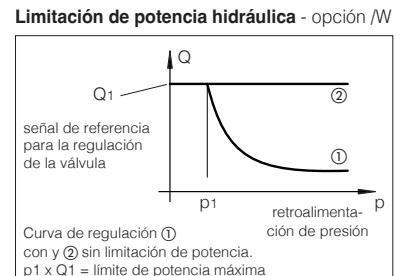


14 POSIBLES OPCIONES COMBINADAS

/BI, /BW, /BY, /IW, /IY, /WY, /BIW, /BIY, /BWY, /IWY, /CWB, /CWF, /BIWY, /CWBY

15 DIAGRAMAS (a base de aceite mineral ISO VG 46 a 50 °C)

15.1 Diagramas de regulación: valores medidos en Δp 30 bar P-T

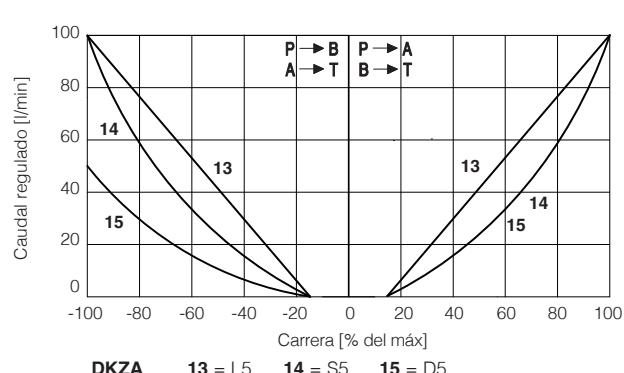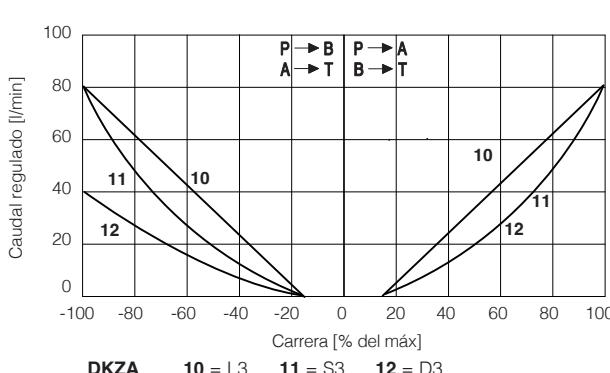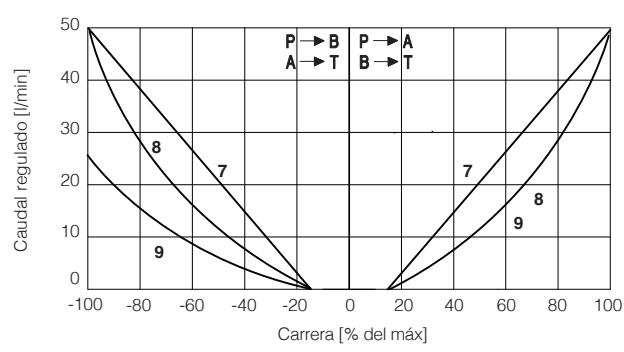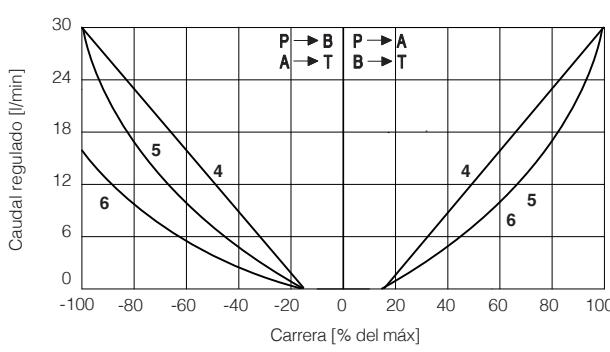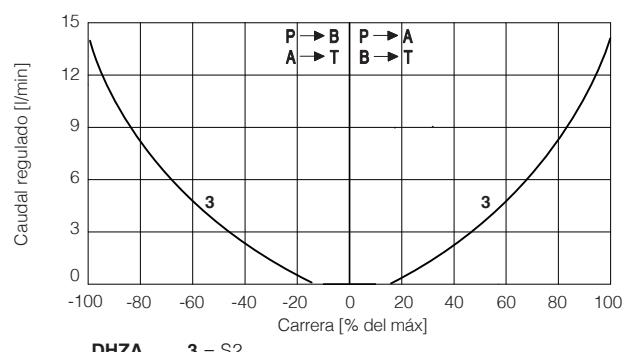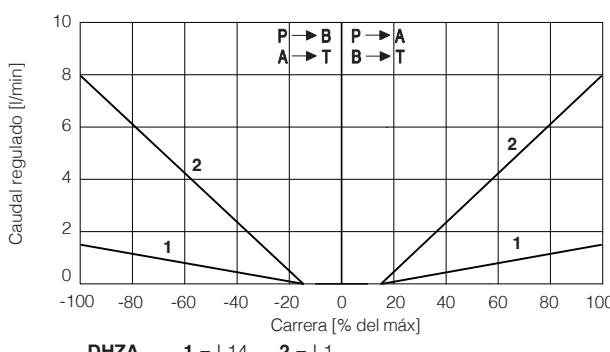



18 CONEXIONES ELECTRÓNICAS

18.1 Señales de conexiones principales

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NOTAS
A	1	V0	Fuente de alimentación 0 Vdc	Masa - alimentación
	2	V+	Fuente de alimentación 24 Vdc	Entrada - alimentación
	3	VL0	Fuente de alimentación 0 Vdc para la lógica y la comunicación del driver	Masa - alimentación
	4	VL+	Fuente de alimentación 24 Vdc para la lógica y la comunicación del driver	Entrada - alimentación
	5	FAULT	Fallo (0 Vdc) o funcionamiento normal (24 Vdc), respecto a VL0	Salida - señal de conexión/desconexión
	6	HABILITACIÓN	Habilitación (24 Vdc) o deshabilitación (0 Vdc) del driver, respecto a VL0	Entrada - señal de conexión/desconexión
	7	AGND	Masa analógica	Masa - señal analógica
	8	INPUT-	Señal de entrada de referencia negativa para INPUT+	Entrada - señal analógica
	9	MONITOR	Señal de salida de monitor: ±5 Vdc de rango máximo, respecto a AGND Por defecto es: ±5 Vdc	Salida - señal analógica Selezionable por software
	10	INPUT+	Señal de entrada de referencia: ±10 Vdc / ±20 mA rango máximo Los valores por defecto son: ±10 Vdc para estándar y 4 ÷ 20 mA para la opción /I	Entrada - señal analógica Selezionable por software
	11	MONITOR2	Señal de salida del monitor secundario: ±5 Vdc de rango máximo, respecto a AGND (1) Por defecto es: 0 ÷ 5 Vdc	Salida - señal analógica Selezionable por software
	31	EARTH	Conectada internamente a la carcasa del driver	

(1) la señal de salida del 2º monitor solo está disponible para la opción /W

18.2 Conector USB - M12 - 5 clavijas siempre presente

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vista del controlador	Conector
B	1	+5V_USB	Fuente de alimentación		
	2	ID	Identificación		
	3	GND_USB	Línea de datos de señal cero		
	4	D-	Línea de datos -		
	5	D+	Línea de datos +		

18.3 Conexiones de ejecución del bus de campo BC

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C1	14	CAN_L	Línea de bus (baja)
	16	CAN_SHLD	Blindaje
	18	CAN_GND	Línea de datos de señal cero
	20	CAN_H	Línea de bus (alta)
	22	no se usa	Conexión de paso (1)

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C2	13	CAN_L	Línea de bus (baja)
	15	CAN_SHLD	Blindaje
	17	CAN_GND	Línea de datos de señal cero
	19	no se usa	Conexión de paso (1)
	21	CAN_H	Línea de bus (alta)

(1) Los pinos 19 y 22 pueden alimentarse con +5V externos de la interfaz CAN

18.4 Conexiones de ejecución del bus de campo BP

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C1	14	BLINDAJE	
	16	+5V	Fuente de alimentación
	18	DGND	Línea de datos y señal de terminación cero
	20	LINE_B	Línea de bus (baja)
	22	LINE_A	Línea de bus (alta)

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C2	13	BLINDAJE	
	15	+5V	Fuente de alimentación
	17	DGND	Línea de datos y señal de terminación cero
	19	LINE_A	Línea de bus (alta)
	21	LINE_B	Línea de bus (baja)

18.5 Conexiones de ejecución del bus de campo EH


ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C1 (entrada)	14	NC	no conectar
	16	TX-	Transmisor
	18	TX+	Transmisor
	20	RX-	Receptor
	22	RX+	Receptor

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C2 (salida)	13	NC	no conectar
	15	TX-	Transmisor
	17	TX+	Transmisor
	19	RX-	Receptor
	21	RX+	Receptor

18.6 Conector del transductor de presión remoto - solo para opción /W

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NOTAS	Tensión	Corriente
D	34	TR	Transductor de señal ±10 Vdc / ±20 mA rango máximo	Entrada - señal analógica Selezionable por software	Conectar	Conectar
	35	AGND	Tierra común para la alimentación y las señales del transductor	Tierra común	Conectar	/
	36	VF +24V	Fuente de alimentación +24 Vdc	Salida - alimentación	Conectar	Conectar

Conexión del transductor de presión remoto E-ATRA - ver tabla técnica GX800

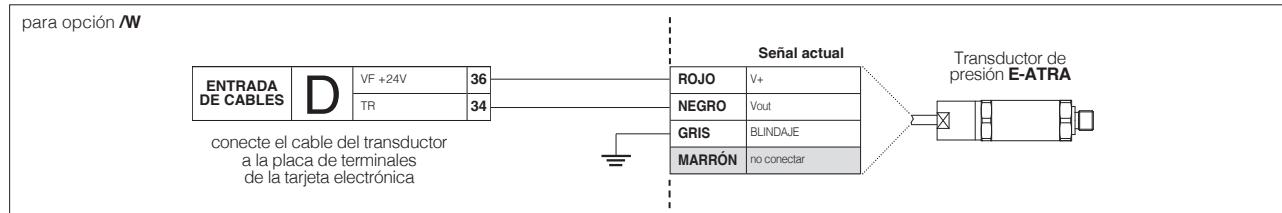

19 ESQUEMA DE CONEXIONES

VISIÓN GENERAL DE LA ENTRADA DE CABLES

Descripción de la entrada de cables:

- (A) conexiones principales
- (B) conector USB siempre presente (enchufado de fábrica)
- (C1) interfaz de bus de campo (entrada)
- (C2) interfaz de bus de campo (salida)
- (D) transductor de presión (solo opción /W)
- (P) tapón roscado


CONEXIÓN DE BOBINA solo para de doble solenoide - cableado de fábrica (para versión de solenoide individual- enchufado de fábrica)

AES
AES/W




(frontal)

AES



(trasera)

AES/W




(trasera)

PLACA DE TERMINALES Y TERMINADOR DE BUS DE CAMPO

Terminal de tornillo para conexión a tierra equipotencial adicional

Retire los 4 tornillos de la caja trasera del driver para acceder a la placa de terminales y al terminador del bus de campo




FRONTEL


TRASERO

ADVERTENCIA: la operación anterior debe realizarse en una zona de seguridad

Placa de terminales - ver sección 17

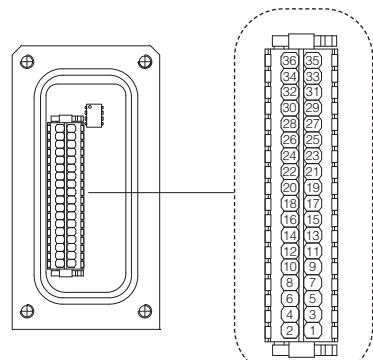

Terminador de bus de campo solo para ejecuciones BC y BP (1)



BC - Ajuste CANopen:

Interruptor	Terminación activada
1	OFF
2	OFF
3	OFF
4	ON


ON OFF

BP - Ajuste PROFIBUS DP:


Interruptor	Terminación activada
1	ON
2	ON
3	ON
4	OFF

ON OFF

ADAPTADOR BLUETOOTH Y CONECTOR USB

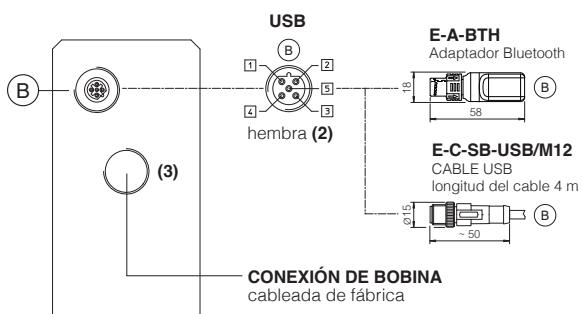




TAPA METÁLICA DE PROTECCIÓN - suministrada con las válvulas

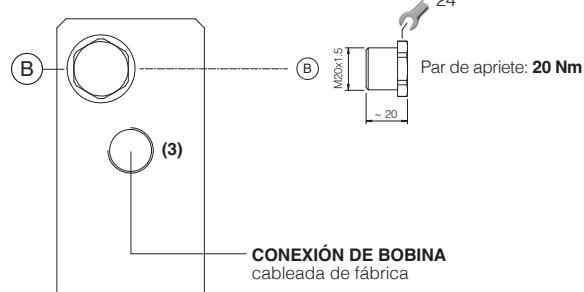




CONEXIÓN DE BOBINA
cableada de fábrica

(1) Los controladores con interfaz de bus de campo BC y BP se suministran por defecto "No terminados". Todos los interruptores están en OFF
(2) El esquema de los pinos se refiere siempre a la vista del driver (3) Para las configuraciones 51 y 53 no retire la tapa metálica de protección

19.1 Prendaestopas y conector roscado para AES - ver tabla técnica KX800

Interfaces de comunicación	Debe pedirse por separado				Vista general de las entradas de cables	Notas
	Prensacables cantidad	entrada	Tapón roscado cantidad	entrada		
NP	1	A	ninguno	ninguno		La entrada de cables P se enchufa en fábrica La entrada por cables A está abierta
Conexión BC, BP, EH "vía stub"	2	C1 A	1	C2		Las entradas A, C1 y C2 están abiertas
Conexión "en cadena margarita" BC, BP, EH	3	C1 C2 A	ninguno	ninguno		Las entradas A, C1 y C2 están abiertas

19.2 Prendaestopas y conector roscado para AES con opción /W - ver tabla técnica KX800

Interfaces de comunicación	Debe pedirse por separado				Vista general de las entradas de cables	Notas
	Prensacables cantidad	entrada	Tapón roscado cantidad	entrada		
NP	2	D A	ninguno	ninguno		La entrada de cables P se enchufa en fábrica Las entradas por cable A y D están abiertas
Conexión BC, BP, EH "vía stub"	3	D C1 A	1	C2		La entrada de cables P se enchufa en fábrica Las entradas por cable A, C1, C2 y D están abiertas
Conexión "en cadena margarita" BC, BP, EH	4	D C1 - C2 A	ninguno	ninguno		La entrada de cables P se enchufa en fábrica Las entradas por cable A, C1, C2 y D están abiertas

20 PERNOS DE SUJECIÓN Y JUNTAS


	DHZA		DKZA
	Pernos de sujeción: 4 tornillos de cabeza hueca M5x50 clase 12.9 Par de apriete = 8 Nm		
	Juntas: 4 juntas tóricas 108; Diámetro de los puertos A, B, P, T: Ø 7,5 mm (máx.) 1 juntas tóricas 2025 Diámetro del puerto Y: Ø = 3,2 mm (solo para opción /Y)	Juntas: 5 juntas tóricas 2050; Diámetro de los puertos A, B, P, T: Ø 11,2 mm (máx.) 1 juntas tóricas 108 Diámetro del puerto Y: Ø = 5 mm (solo para opción /Y)	

ISO 4401: 2005


Superficie de montaje: 4401-03-02-0-05 (consulte la tabla P005)
 (para superficie Y: 4401-03-03-0-05 sin puerto X)

Masa [kg]	
DHZA-AES-05	8,2
DHZA-AES-07	9,9


DHZA-AES-05*

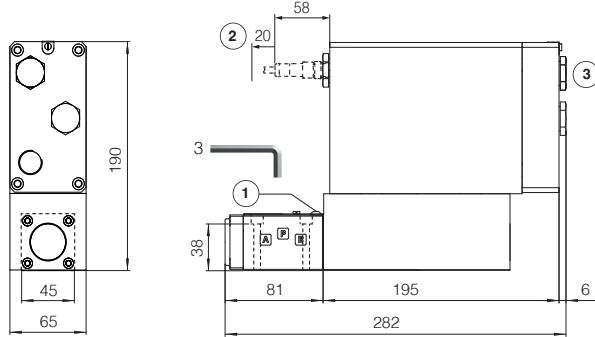


DHZA-AES-05*/B

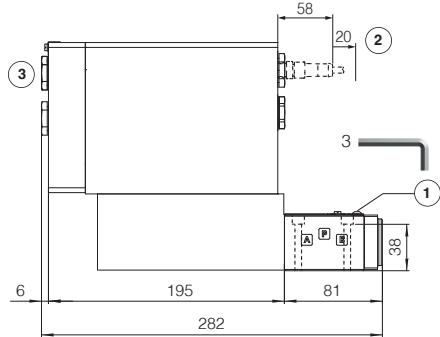

DHZA-AES-07*

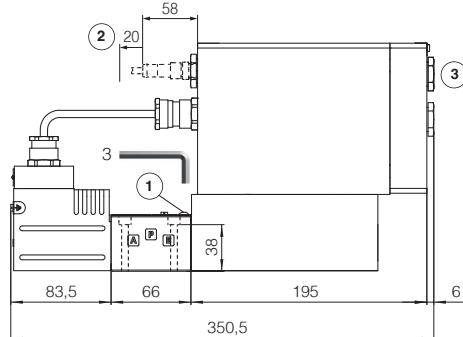

DHZA-AES-07*/B

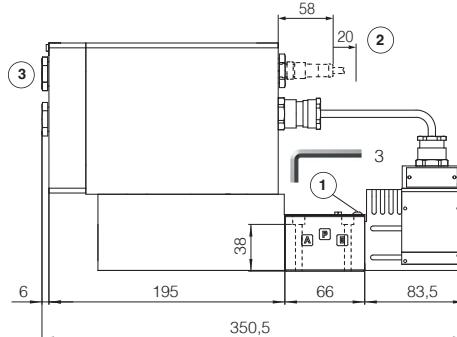

(1) = Purga de aire off

(2) = Espacio necesario para el cable de conexión y para la extracción del adaptador Bluetooth o del conector USB


(3) = Deben tenerse en cuenta las dimensiones de los prensacables (consulte la tabla técnica KX800)

22 DIMENSIONES DE INSTALACIÓN PARA DKZA [mm]


ISO 4401: 2005
Superficie de montaje: 4401-05-04-0-05 (consulte la tabla P005)
(para superficie /Y: 4401-05-05-0-05 sin puerto X)

Masa [kg]	
DKZA-AES-15	10
DKZA-AES-17	11,7


DKZA-AES-15*

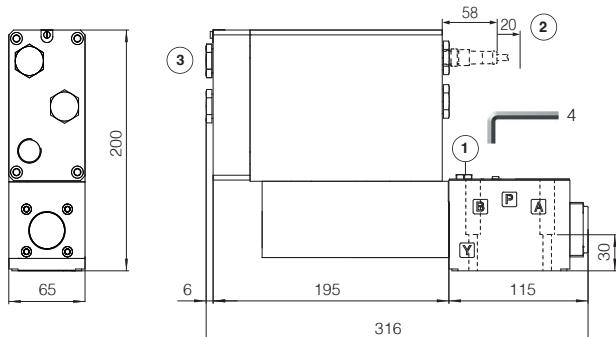


DKZA-AES-15*/B

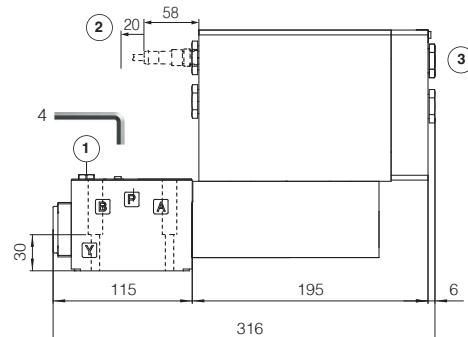

DKZA-AES-17*

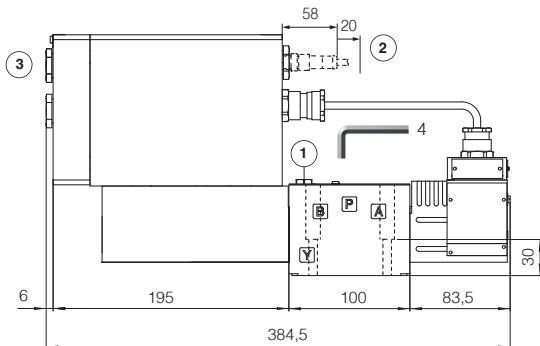

DKZA-AES-17*/B

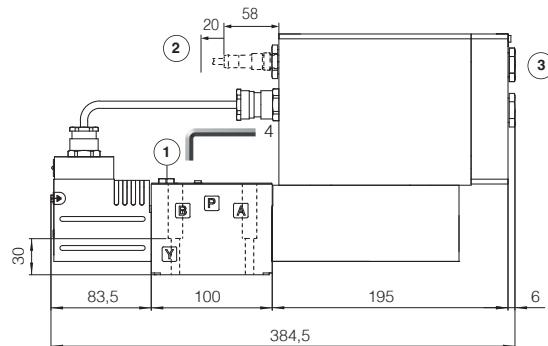

(1) = Purga de aire off

(2) = Espacio necesario para el cable de conexión y para la extracción del adaptador Bluetooth o del conector USB

(3) = Deben tenerse en cuenta las dimensiones de los prensacables (consulte la tabla técnica **KX800**)

23 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

- X010** Fundamentos de la electrohidráulica en entornos peligrosos
- X020** Resumen de los componentes antideflagrantes de Atos certificados según ATEX, IECEx, EAC, PESO, CCC
- FX900** Información de uso y mantenimiento para las válvulas proporcionales antideflagrantes
- GS500** Herramientas de programación
- GS510** Bus de campo

- GX800** Transductor de presión antideflagrante tipo E-ATRA-7
- KX800** Prensacables para válvulas antideflagrantes
- P005** Superficies de montaje para válvulas electrohidráulicas
- E-MAN-RA-AES** Manual de usuario AES